



Sygnalizacja stanu pracy UPS

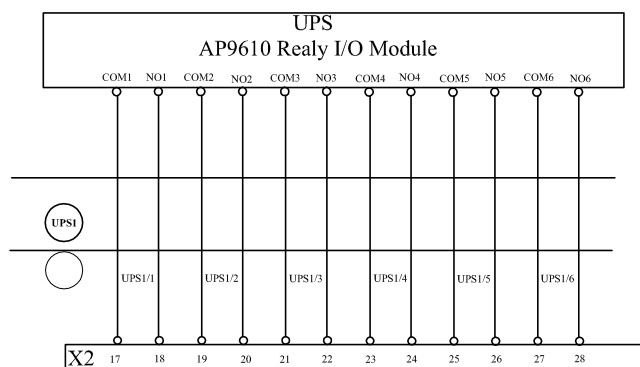


Szafa AKP

Sygnalizacja stanu zasilania faz

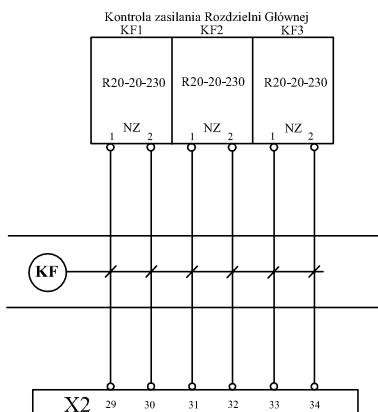

Szafa AKP

Sygnalizacja zaniku napięcia gwarantowanego, zadziałanie wyłącznika P.Poż

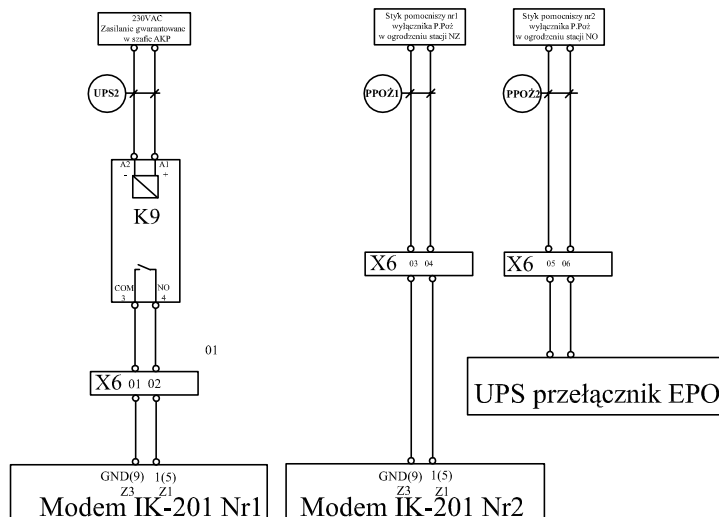

Szafa AKP

INWESTOR:	Gmina Daszyna, 99-107 Daszyna, Daszyna 34 A				
NAZWA INWESTYCJI:	Budowa lokalnej infrastruktury dystrybucji gazu ziemnego				SKALA:
NAZWA ZADANIA:	Budowa stacji redukcyjnej I° Q=6300m ³ /h w m. Witonia				NR RYSUNKU:
TREŚĆ RYSUNKU:	SCHEMAT SYGNALIZACJI ZANIKU NAPIĘĆ ZASILANIA I PODTRZYMANIA				19
FUNKCJA:	IMIĘ I NAZWISKO:	SPECJALNOŚĆ:	NR UPRAWNIENI:	DATA:	PODPIS:
PROJEKTOWAŁ:	J. Kopaczewski	INSTALACYJNA W ZAKRESIE INST. ELEKTRYCZNYCH	GP.II-460-109/75	11.2012	
SPRAWDZIŁ:	A. Sroka	INSTALACYJNA W ZAKRESIE INST. ELEKTRYCZNYCH	8/91/WŁ	11.2012	
OPRACOWAŁ:	M. Kacperski	-----	-----	11.2012	
OPRACOWAŁ:	A. Goleniewski	-----	-----	11.2012	