

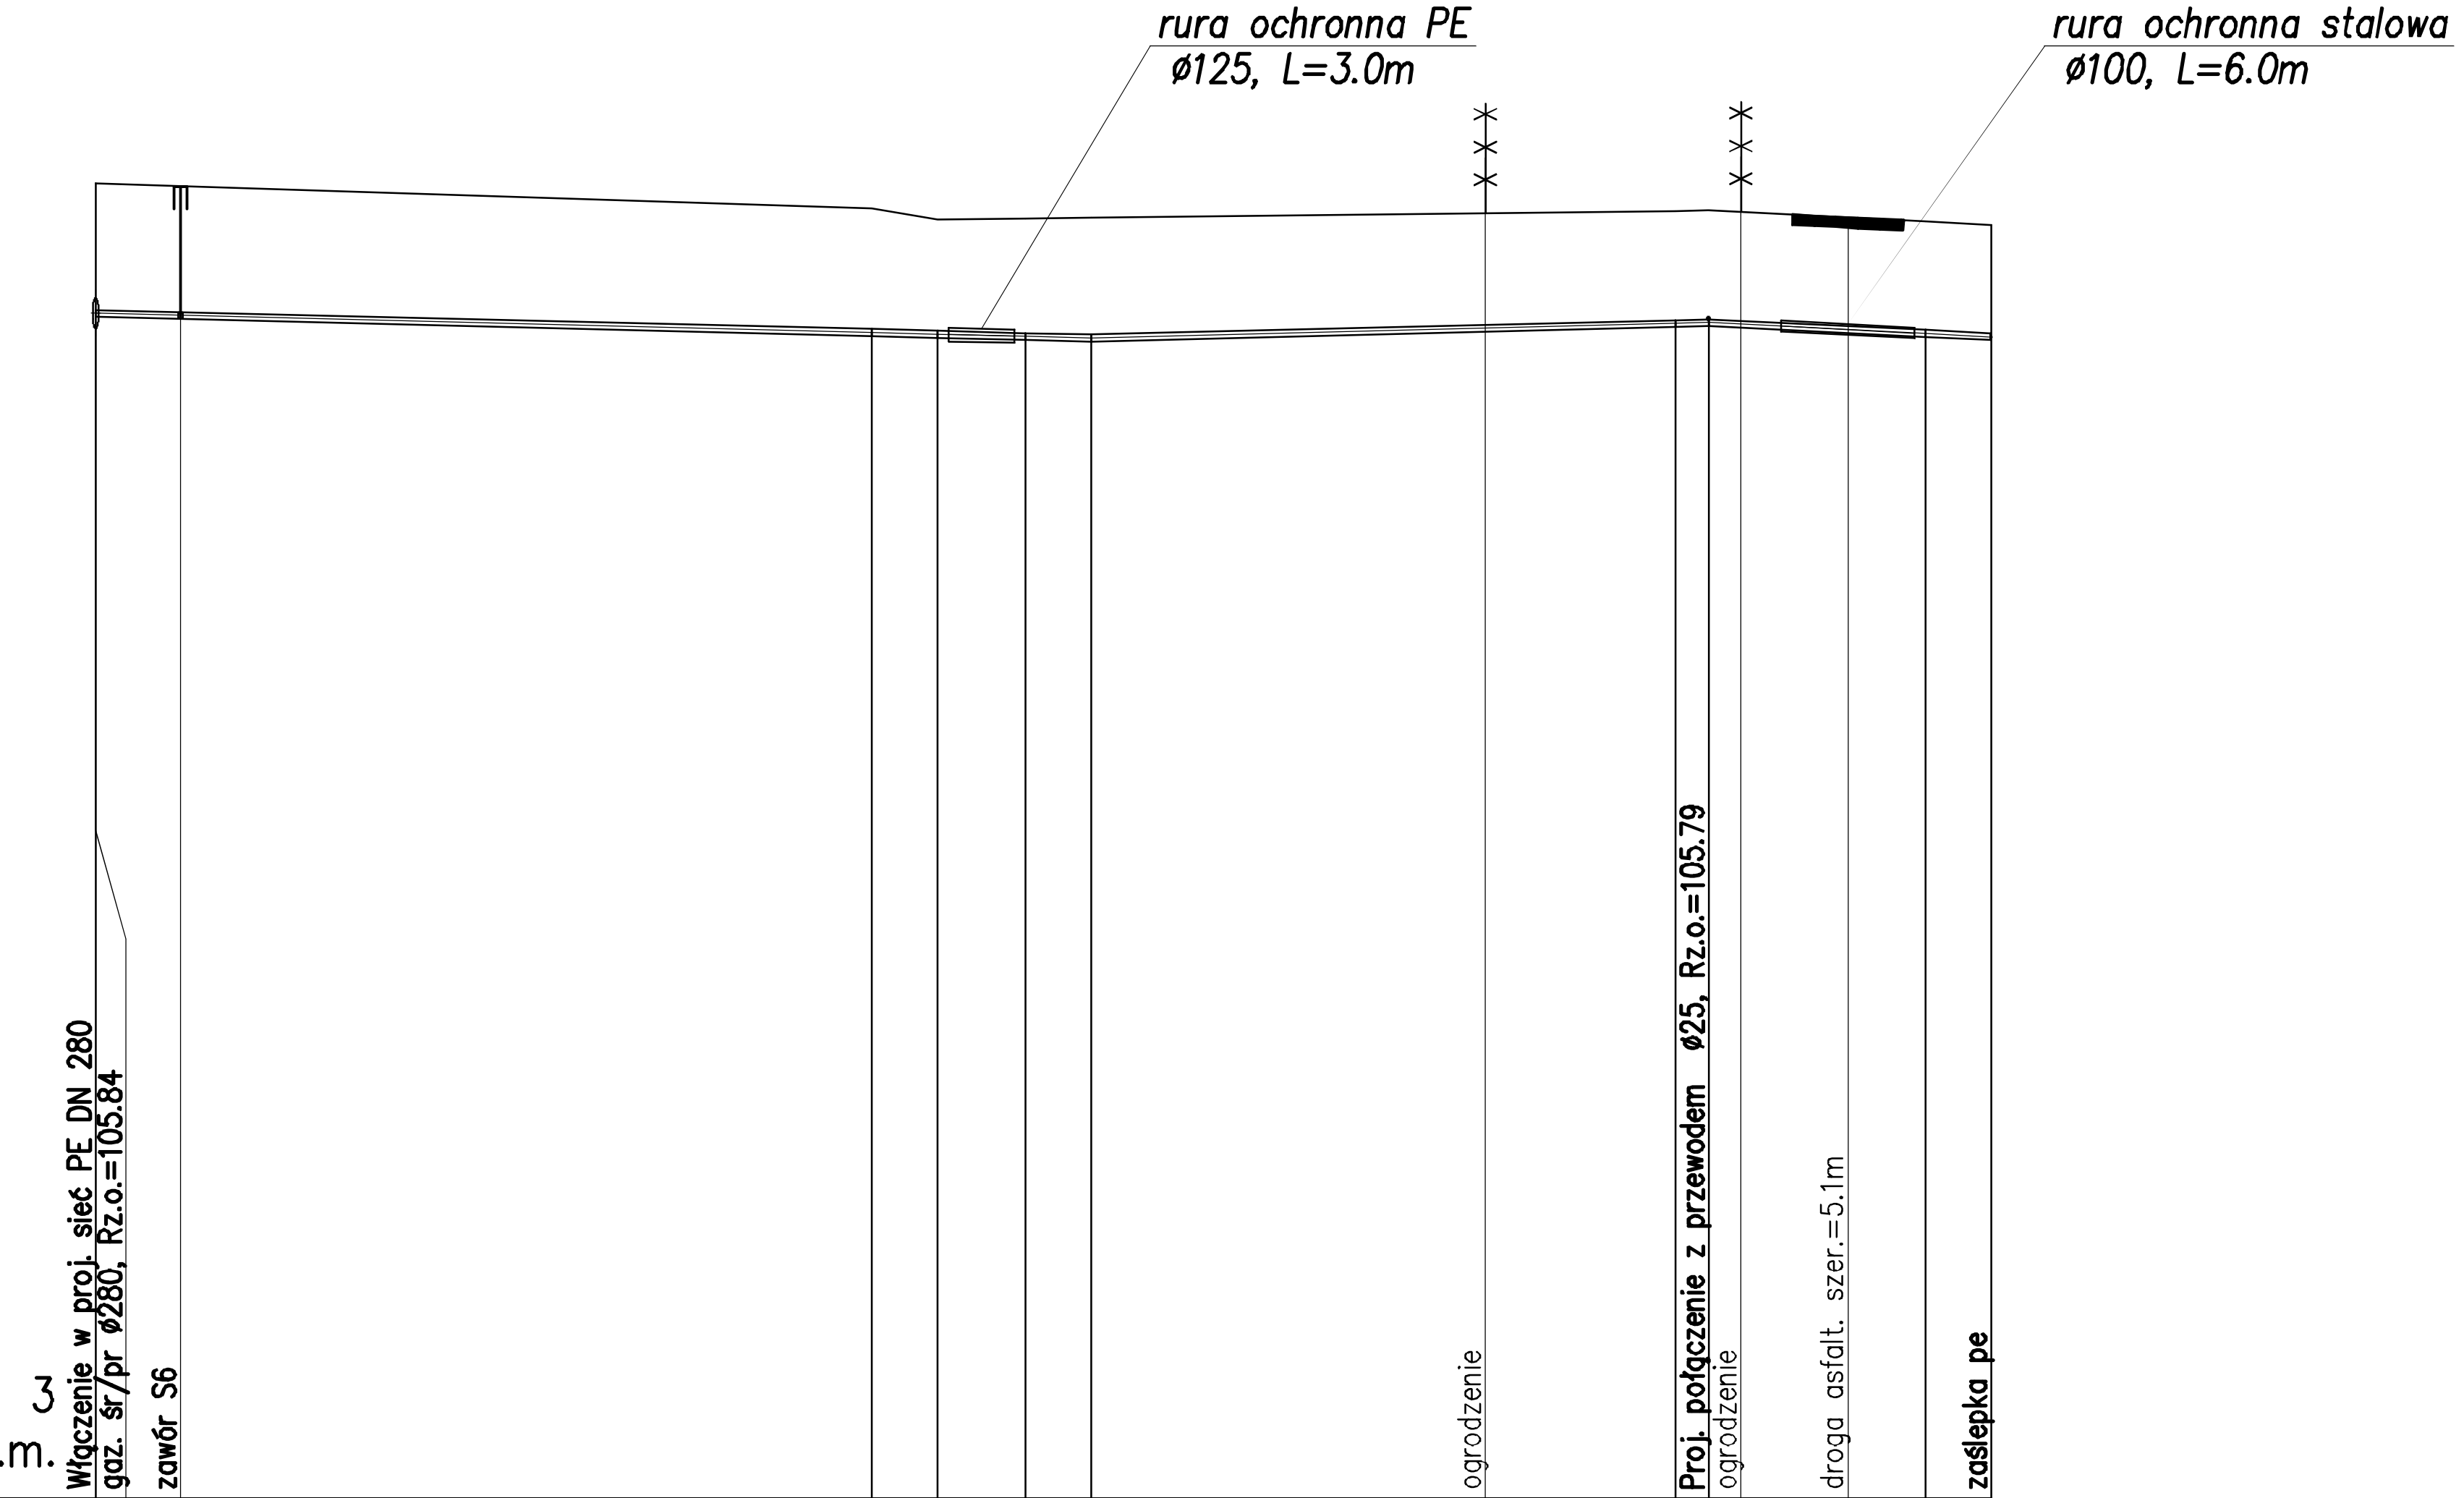

OZNACZENIE PROFILU: 3

POZIOM PORÓWNAWCZY 95.00 m n.p.m.

RZĘDNA TERENU ISTN.	107.03, 106.80, 106.70, 106.71, 106.72, 106.78, 106.78, 106.68, 106.65
RZĘDNA OSI GAZOCIĄGU	105.84, 105.66, 105.65, 105.63, 105.61, 105.70, 105.75, 105.75, 105.72, 105.65, 105.62
ZAGŁĘBIENIE OSI GAZOCIĄGU	1.19, 1.14, 1.05, 1.08, 1.11, 1.03, 1.03, 1.03, 1.03
SPADKI, DŁUGOŚCI	5‰ 45.52m; 5‰ 28.23m; 10‰ 12.93m
ŚREDNICA, MATERIAŁ	PE 100 SDR 11 DN63 L=86.67m
ODLEGŁOŚCI	0.00, 35.50, 38.51, 42.51, 45.52, 63.55, 72.22, 73.75, 80.13, 83.68, 86.67 (35.50, 3.01, 4.00, 3.01, 26.70, 1.52, 9.93, 3.00)
HEKTOMETRY	PW6 S6, Z61, Z62, Z63, Z64, Z65, 018, Z66, PK21

0

INWESTOR:	**Gmina Daszyna** **99-107 Daszyna, Daszyna 34a**				
NAZWA ZADANIA:	Budowa lokalnej infrastruktury dystrybucji gazu ziemnego - Etap II Cz. 2				SKALA: 1:500
TREŚĆ RYSUNKU:	PROFIL SIECI				NR RYSUNKU: **17**
FUNKCJA:	IMIĘ I NAZWISKO:	SPECJALNOŚĆ:	NR UPRAWNIEŃ:	DATA:	PODPIS:
PROJEKTOWAŁ:	R. Łuczak	INSTALACYJNA W ZAKRESIE SIECI, INST. I URZĄDZ. CIEPLNYCH, WENTYL., GAZ., WODOCIĄG. I KANAL.	LOD/0603 /POWS/06	09.2013	
SPRAWDZIŁ:	P. Bobrowski	INSTALACYJNA W ZAKRESIE SIECI, INST. I URZĄDZ. CIEPLNYCH, WENTYL., GAZ., WODOCIĄG. I KANAL.	MAZ/0201 /POOS/07	09.2013	
OPRACOWAŁ:	M. Kacperski	----------	----------	09.2013	
OPRACOWAŁ:	A. Goleniewski	----------	----------	09.2013	