


PROFIL PODŁUŻNY WODOCIĄGU WODY SUROWEJ CZ-II

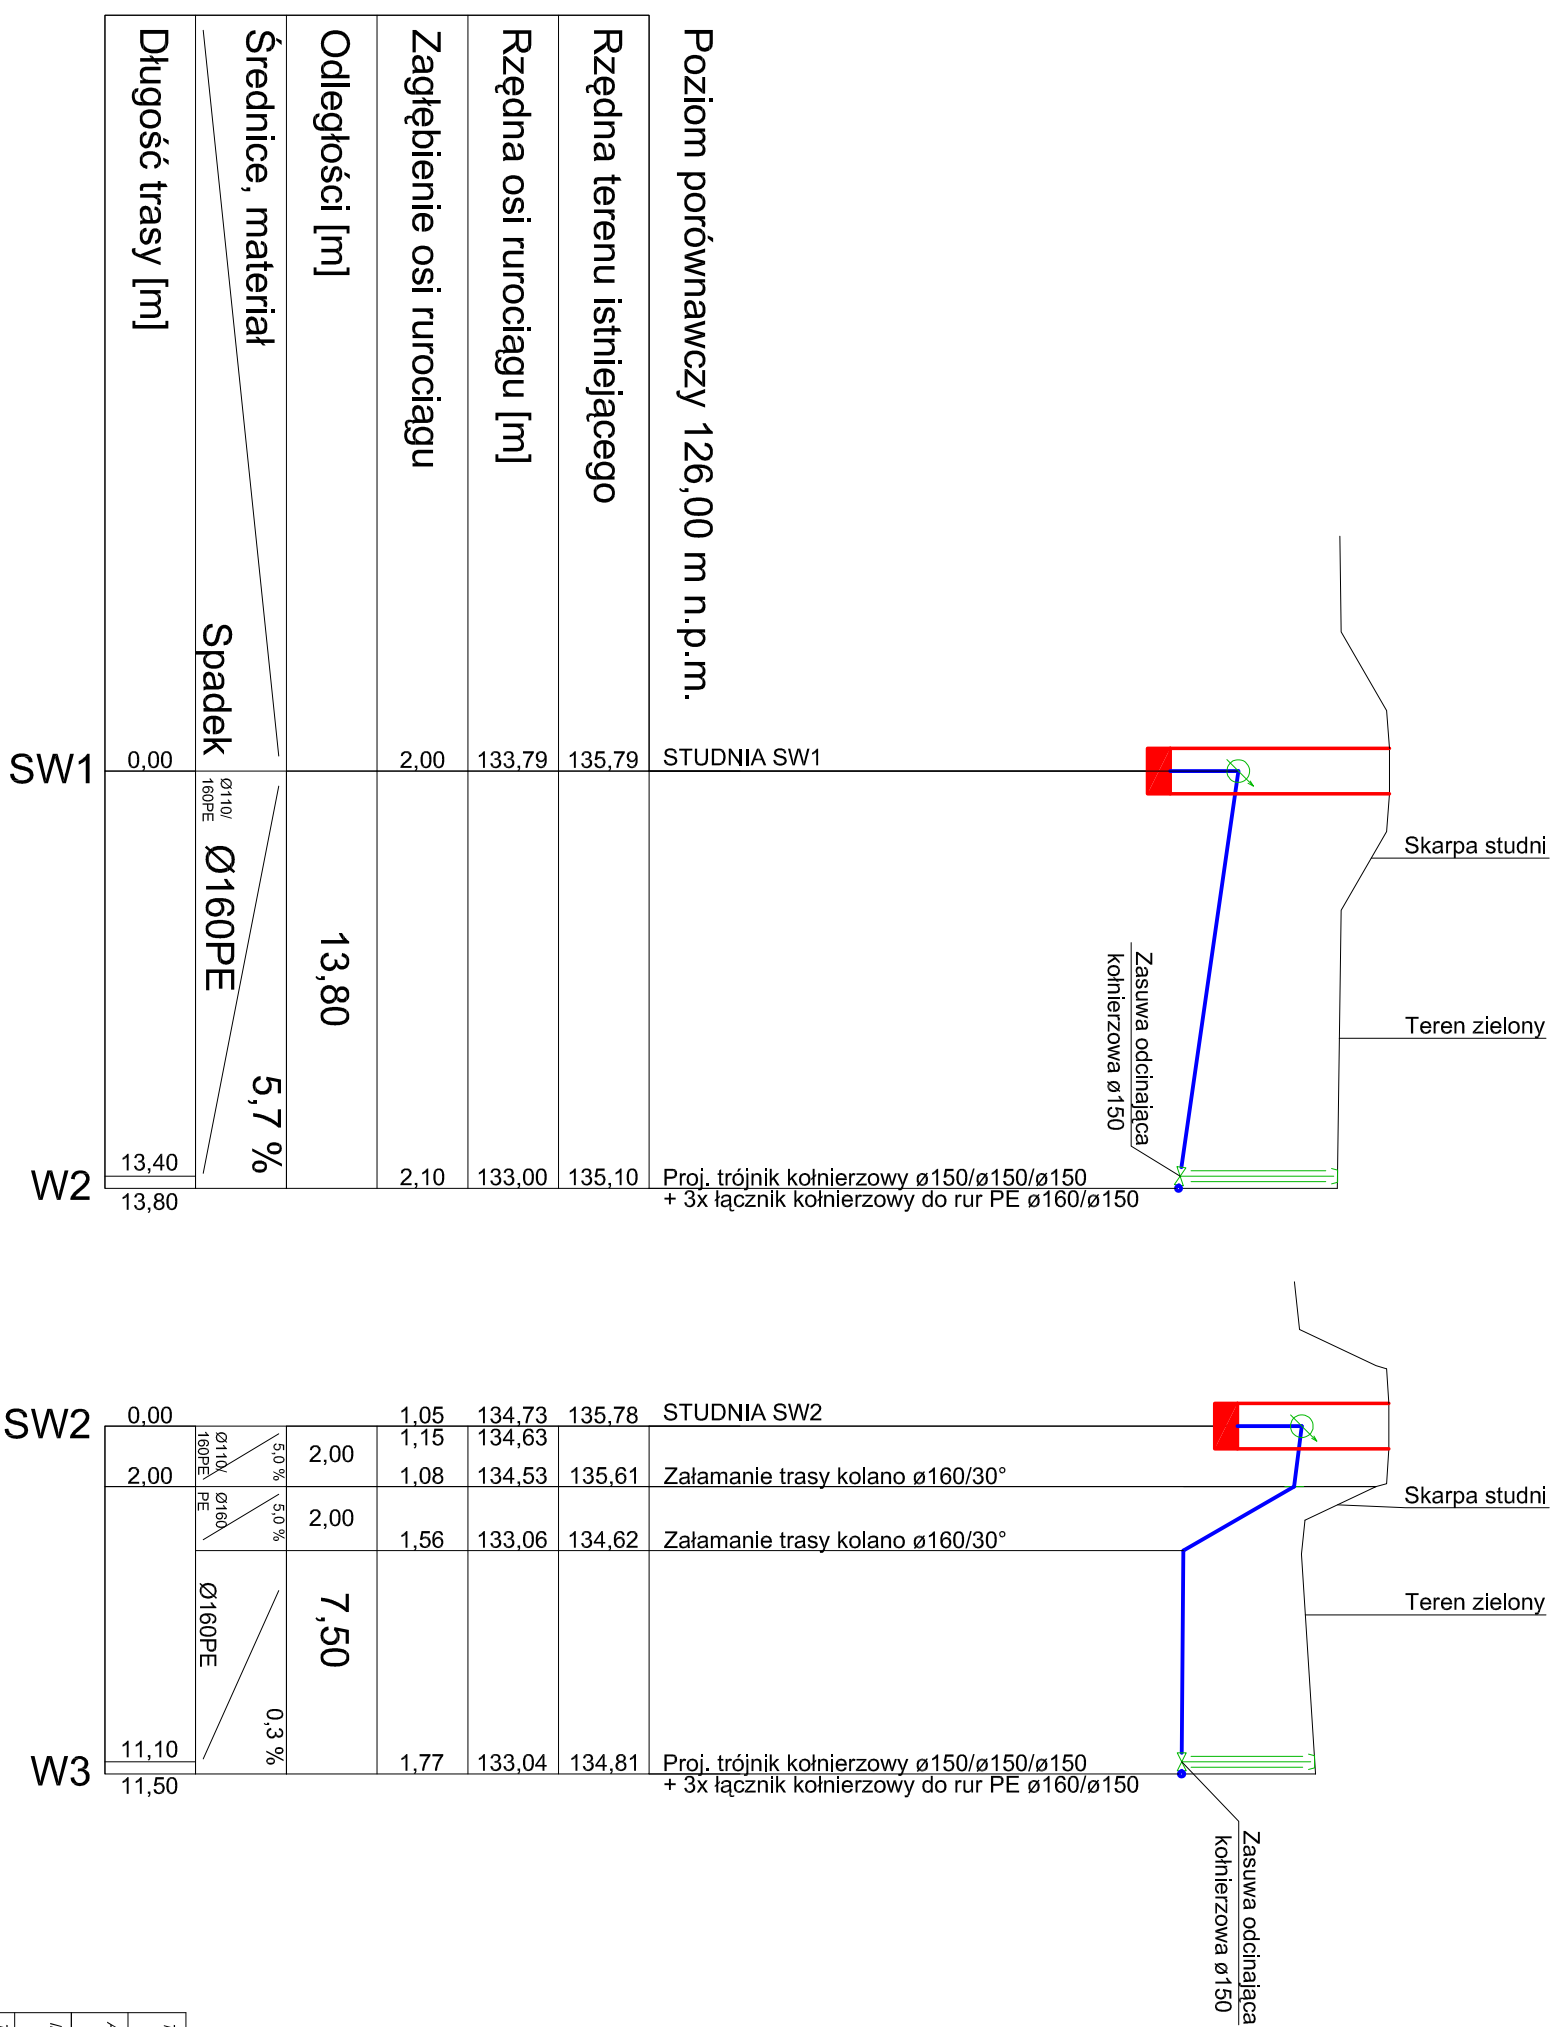

<p><i>Temat:</i> Wymiana rurodołów wody surowej pomiędzy studniami głębinowymi a budynkiem Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Mazew gmina Daszyňa</p>	
<p><i>Adres:</i> Miejscowość Mazew dz. nr 123/2, 123/3, gmina Daszyňa</p>	
<p><i>Inwestor:</i> Gmina Daszyňa 99-107 Daszyňa, Daszyňa 34a</p>	
<p><i>Tytuł rysunku:</i> PROFIL PODŁUŻNY WODOCIĄGU WODY SUROWEJ CZ-II</p>	
<p><i>Prawa autorskie:</i></p>	
<p><i>Projektant:</i> mgr inż. Sławomir Dobek <small>urządzenie budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych, ciekłoty, wentylacyjnych (gazowych) Nr EW. 14300.WL</small></p>	
<p><i>Faza:</i> PROJEKT BUDOWLANY</p>	<p><i>Brzoz:</i> INSTALACJE SANITARNE</p>
<p><i>Data:</i> KWIECIEŃ 2018</p>	<p><i>Skala:</i> ↑ ↓ 1:100 ↔ 1:250</p>
<p><i>Nrys:</i> 3</p>	