


- Oznaczenia:
- 20°C – temperatura pomieszczenia,
  - 1500W – zapotrzebowanie mocy cieplnej,
  - lokalizacja grzejnika projektowanego,
  - ===== instalacja wewnętrzna CO
  - 22CV/600/1,2 – oznaczenie grzejnika (typ/wys./dt.),
  - Ø25 – średnica instalacji – polietylen,
  - Dn40 – średnica instalacji – stal,
  - ⊕ – lokalizacja pionu CO,

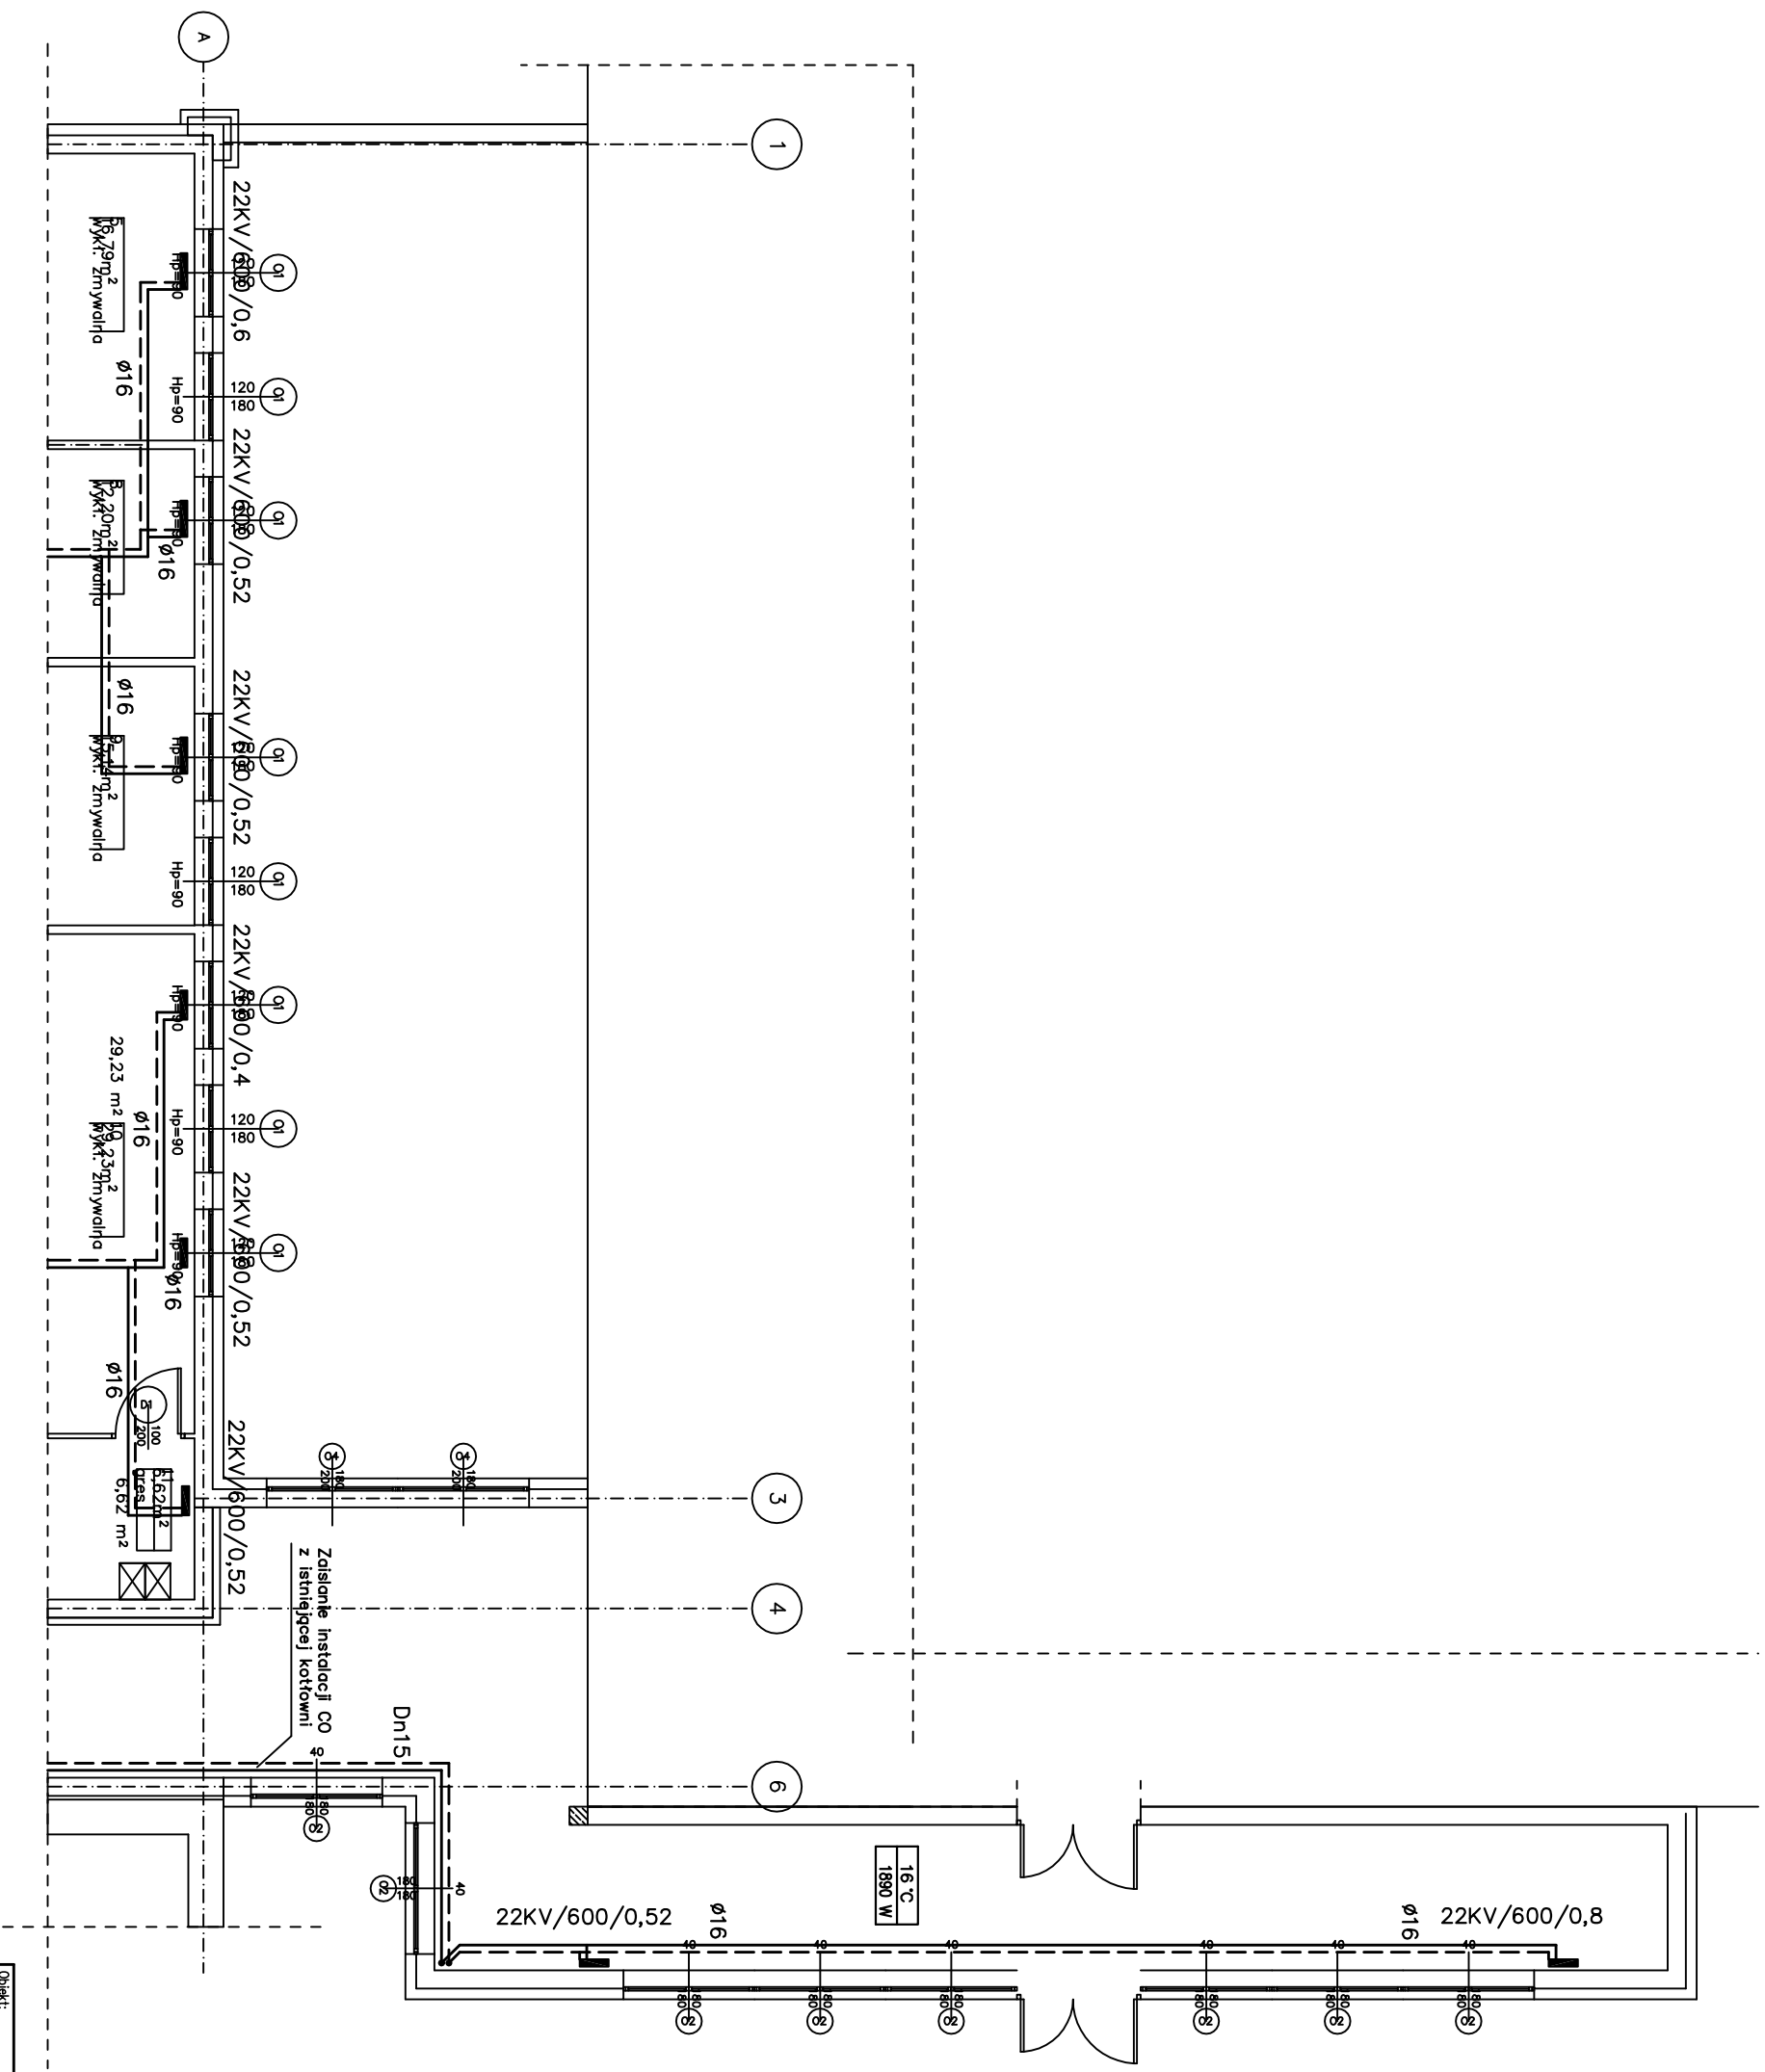

Opis:	PROJEKT BUDOWLANY WEWNĘTRZNEJ INSTALACJI C.O. Daszyna, dz. nr 27		Format:	PB
			Skala:	1:100
Nazwa rysunku:	RZUT PARTERU – ŁĄCZNIK INSTALACJA WEWNĘTRZNA C.O.		Brutto:	sanitarno
Projektant: mgr inż. Rafał Rydzynski, upr. nr 141/01/WŁ Sprawdził: mgr inż. Maria Lisowska, upr. nr 144/01/WŁ			Data:	listopad 2008r
			Nr rysunku:	CO-2