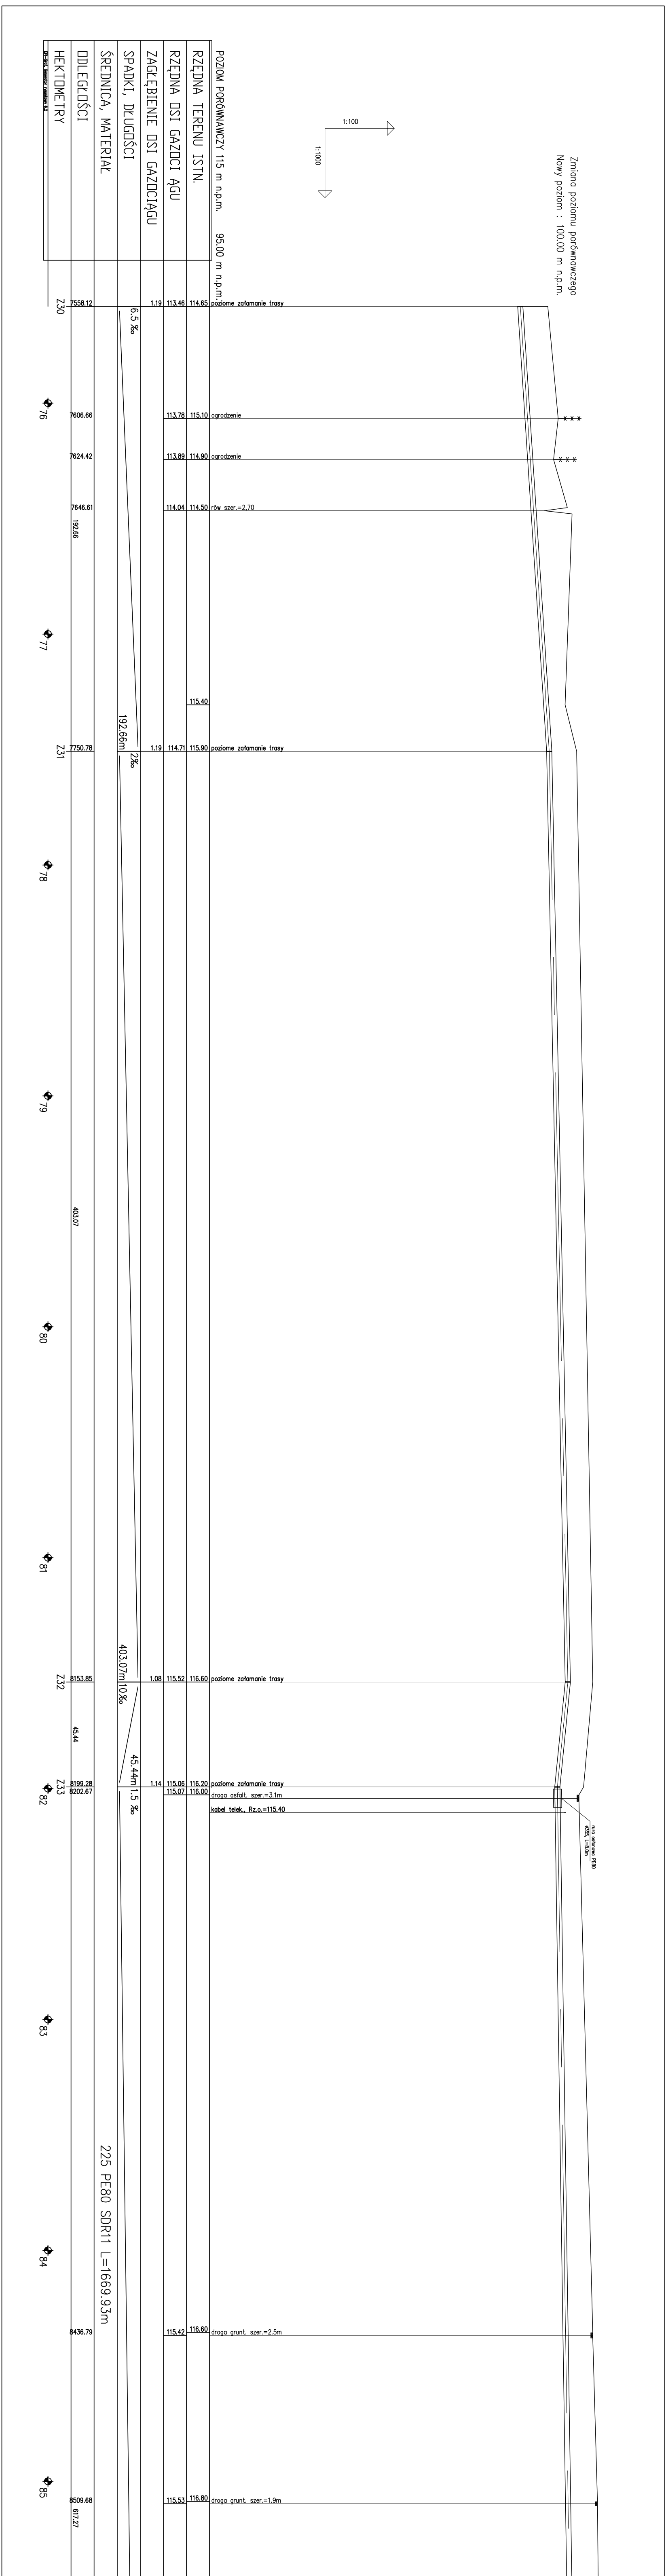
POZIOM PORÓWNAWCZY 115 m n.p.m.
95.00 m n.p.m.
RZĘDNA TERENU ISTN.
RZĘDNA OSI GAZOCI ĄGU
ZAGŁĘBIENIE OSI GAZOCIĄGU
SPADKI, DŁUGOŚCI
ŚREDNICA, MATERIAŁ
ODLEGŁOŚCI
HEKTOMETRY
EPI-Graf, Generator rysunkowy 6.2
1:100
1:1000
Zmiana poziomu porównawczego
Nowy poziom : 100.00 m n.p.m.
Z30
7558.12
1.19
113.46
114.65
poziome załamanie trasy
6.5 ‰
76
7606.66
113.78
115.10
ogrodzenie
7624.42
113.89
114.90
ogrodzenie
7646.61
114.04
114.50
rów szer.=2,70
192.66
77
115.40
192.66m
Z31
7750.78
1.19
114.71
115.90
poziome załamanie trasy
2‰
78
79
403.07
80
81
403.07m
10‰
Z32
8153.85
1.08
115.52
116.60
poziome załamanie trasy
45.44
45.44m
1.5 ‰
Z33
82
8199.28
1.14
115.06
116.20
poziome załamanie trasy
8202.67
115.07
116.00
droga asfalt. szer.=3.1m
kabel telek., Rz.o.=115.40
rura osłonowa PE80
ø355, L=8.0m
83
225 PE80 SDR11 L=1669.93m
84
8436.79
115.42
116.60
droga grunt. szer.=2.5m
85
8509.68
617.27
115.53
116.80
droga grunt. szer.=1.9m

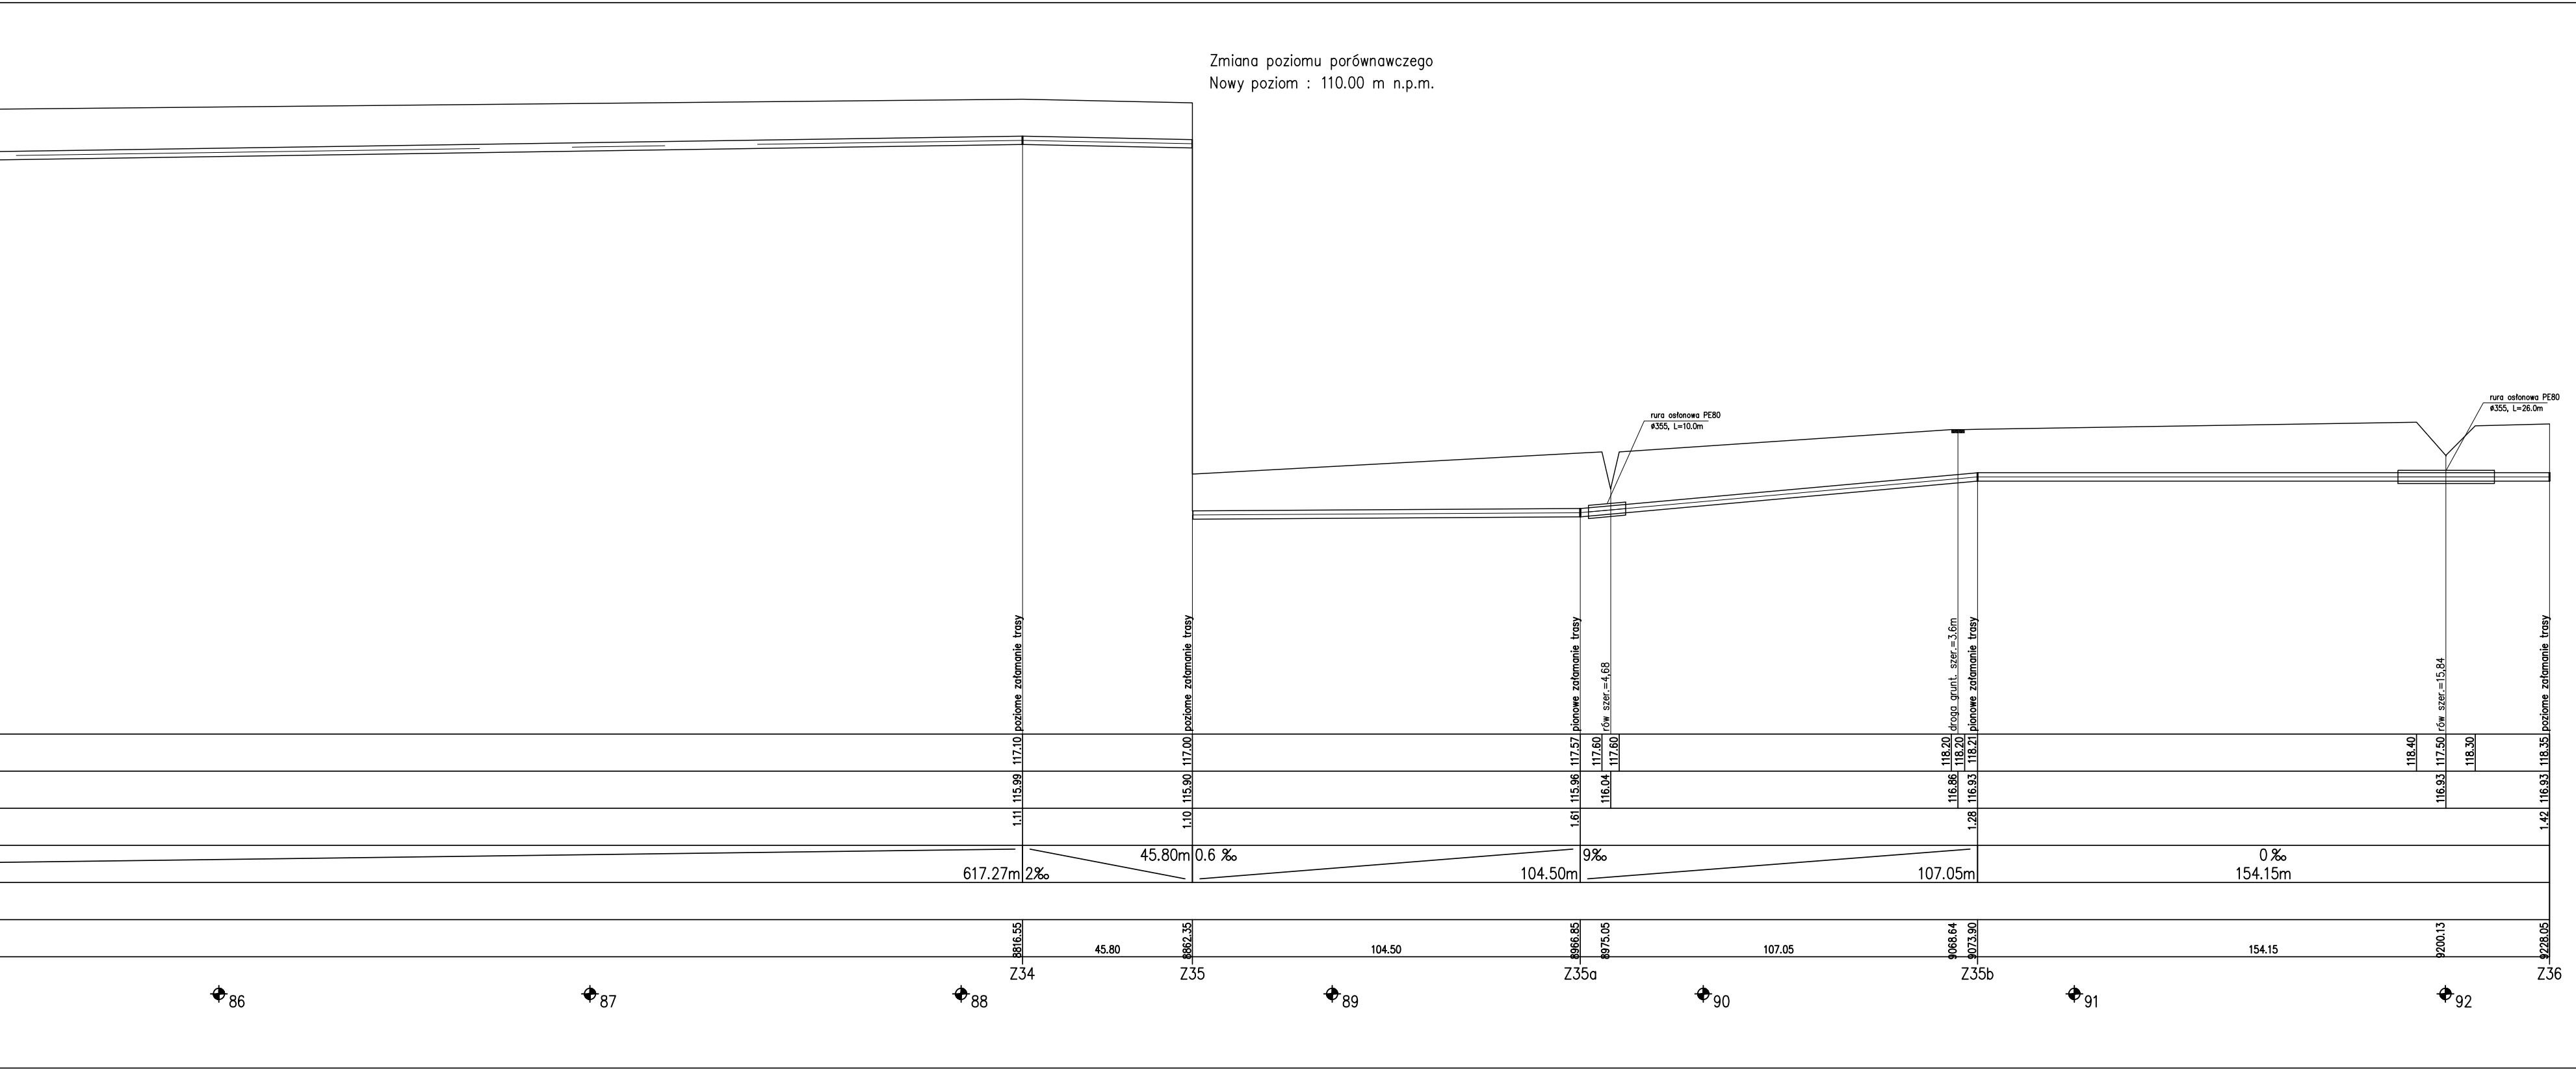
Zmiana poziomu porównawczego
Nowy poziom : 110.00 m n.p.m.
rura osłonowa PE80
ø355, L=10.0m
rura osłonowa PE80
ø355, L=26.0m
1.11 115.99 117.10 poziome załamanie trasy
1.10 115.90 117.00 poziome załamanie trasy
1.61 115.96 117.57 pionowe załamanie trasy
116.04 117.60 rów szer.=4,68
117.60
116.86 118.20 droga grunt. szer.=3,6m
118.20
1.28 116.93 118.21 pionowe załamanie trasy
118.40
116.93 117.50 rów szer.=15,84
118.30
1.42 116.93 118.35 poziome załamanie trasy
617.27m 2‰
45.80m 0.6 ‰
9‰
104.50m
107.05m
0 ‰
154.15m
8816.55
45.80
8862.35
104.50
8966.85
8975.05
107.05
9068.64
9073.90
154.15
9200.13
9228.05
Z34
Z35
Z35a
Z35b
Z36
86
87
88
89
90
91
92

INWESTOR:	**Gmina Daszyna, 99-107 Daszyna, Daszyna 34 A**				
NAZWA INWESTYCJI:	**Budowa lokalnej infrastruktury dystrybucji gazu ziemnego**				SKALA: 1:1000
NAZWA ZADANIA:	Budowa sieci gazociągu średniego ciśnienia w gminach Witonia oraz Daszyn				NR RYSUNKU: **20**
TREŚĆ RYSUNKU:	PROFIL GAZOCIĄGU Z30 - Z36				
FUNKCJA:	IMIĘ I NAZWISKO:	SPECJALNOŚĆ:	NR UPRAWNIEŃ:	DATA:	PODPIS:
PROJEKTOWAŁ:	R. Łuczak	INSTALACYJNA W ZAKRESIE SIECI, INST. I URZĄDZ. CIEPLNYCH, WENTYL., GAZ., WODOCIĄG. I KANAL.	LOD/0603 /POWS/06	11.2012	
SPRAWDZIŁ:	P. Bobrowski	INSTALACYJNA W ZAKRESIE SIECI, INST. I URZĄDZ. CIEPLNYCH, WENTYL., GAZ., WODOCIĄG. I KANAL.	MAZ/0201 /POOS/07	11.2012	
OPRACOWAŁ:	M. Kacperski	--------	--------	11.2012	
OPRACOWAŁ:	A. Goleniewski	--------	--------	11.2012	