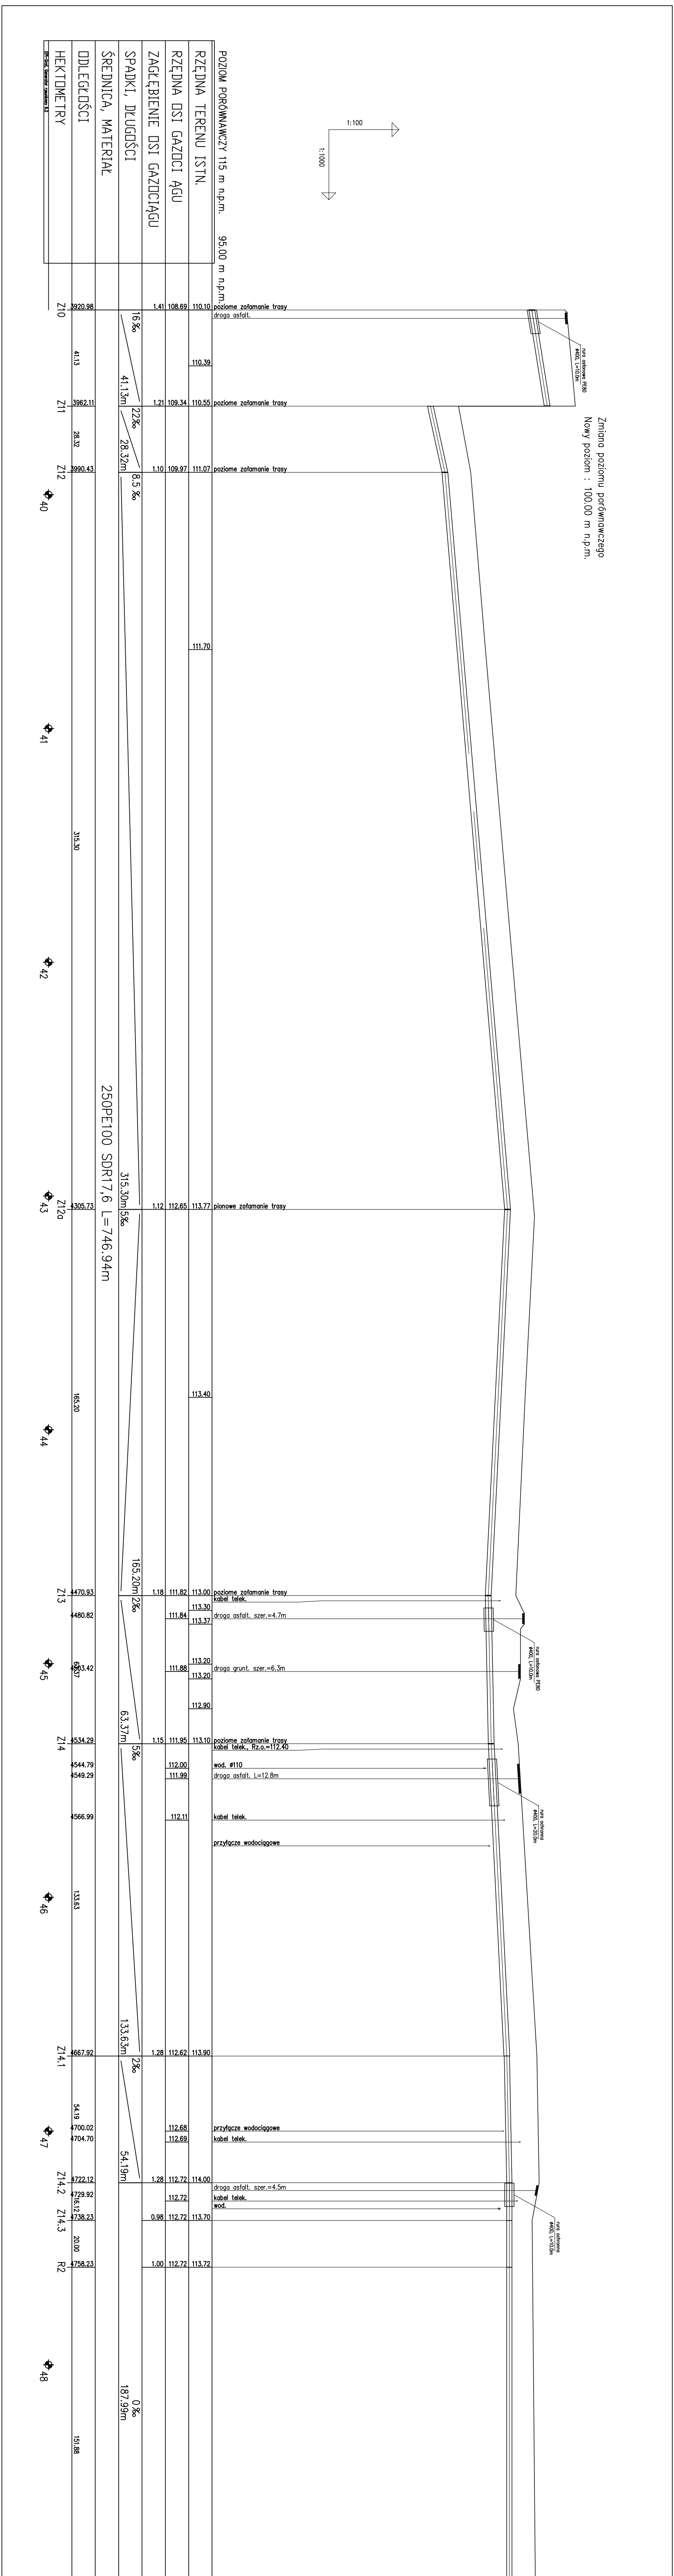
POZIOM PORÓWNAWCZY 115 m n.p.m.
95.00 m n.p.m.
1:100
1:1000
Zmiana poziomu porównawczego
Nowy poziom : 100.00 m n.p.m.
rura osłonowa PE80 ø400, L=10.0m
rura osłonowa PE80 ø400, L=10.0m
rura ochronna ø400, L=20.0m
rura ochronna ø400, L=10.0m
40
41
42
43
44
45
46
47
48
250PE100 SDR17,6 L=746.94m

HEKTOMETRY	ODLEGŁOŚCI	SPADKI, DŁUGOŚCI	ZAGŁĘBIENIE OSI GAZOCIĄGU	RZĘDNA OSI GAZOCI ĄGU	RZĘDNA TERENU ISTN.	
Z10	3920.98		1.41	108.69	110.10	poziome załamanie trasy droga asfalt.
	41.13	16‰ 41.13m			110.39	
Z11	3962.11		1.21	109.34	110.55	poziome załamanie trasy
	28.32	22‰ 28.32m				
Z12	3990.43		1.10	109.97	111.07	poziome załamanie trasy
		8.5 ‰			111.70	
	315.30	315.30m				
Z12a	4305.73	5‰	1.12	112.65	113.77	pionowe załamanie trasy
	165.20				113.40	
		165.20m				
Z13	4470.93	2‰	1.18	111.82	113.00	poziome załamanie trasy kabel telek.
					113.30	
	4480.82			111.84	113.37	droga asfalt. szer.=4.7m
					113.20	
	4503.42 63.37			111.88	113.20	droga grunt. szer.=6.3m
					112.90	
Z14	4534.29	63.37m 5‰	1.15	111.95	113.10	poziome załamanie trasy kabel telek., Rz.o.=112.40
	4544.79			112.00		wod. ø110
	4549.29			111.99		droga asfalt. L=12.8m
	4566.99			112.11		kabel telek.
						przyłącze wodociągowe
	133.63					
Z14.1	4667.92	133.63m 2‰	1.28	112.62	113.90	
	54.19					
	4700.02			112.68		przyłącze wodociągowe
	4704.70			112.69		kabel telek.
Z14.2	4722.12	54.19m	1.28	112.72	114.00	droga asfalt. szer.=4.5m
	4729.92 16.12			112.72		kabel telek. wod.
Z14.3	4738.23		0.98	112.72	113.70	
	20.00					
R2	4758.23		1.00	112.72	113.72	
	151.88	0‰ 187.99m				

ŚREDNICA, MATERIAŁ: 250PE100 SDR17,6 L=746.94m

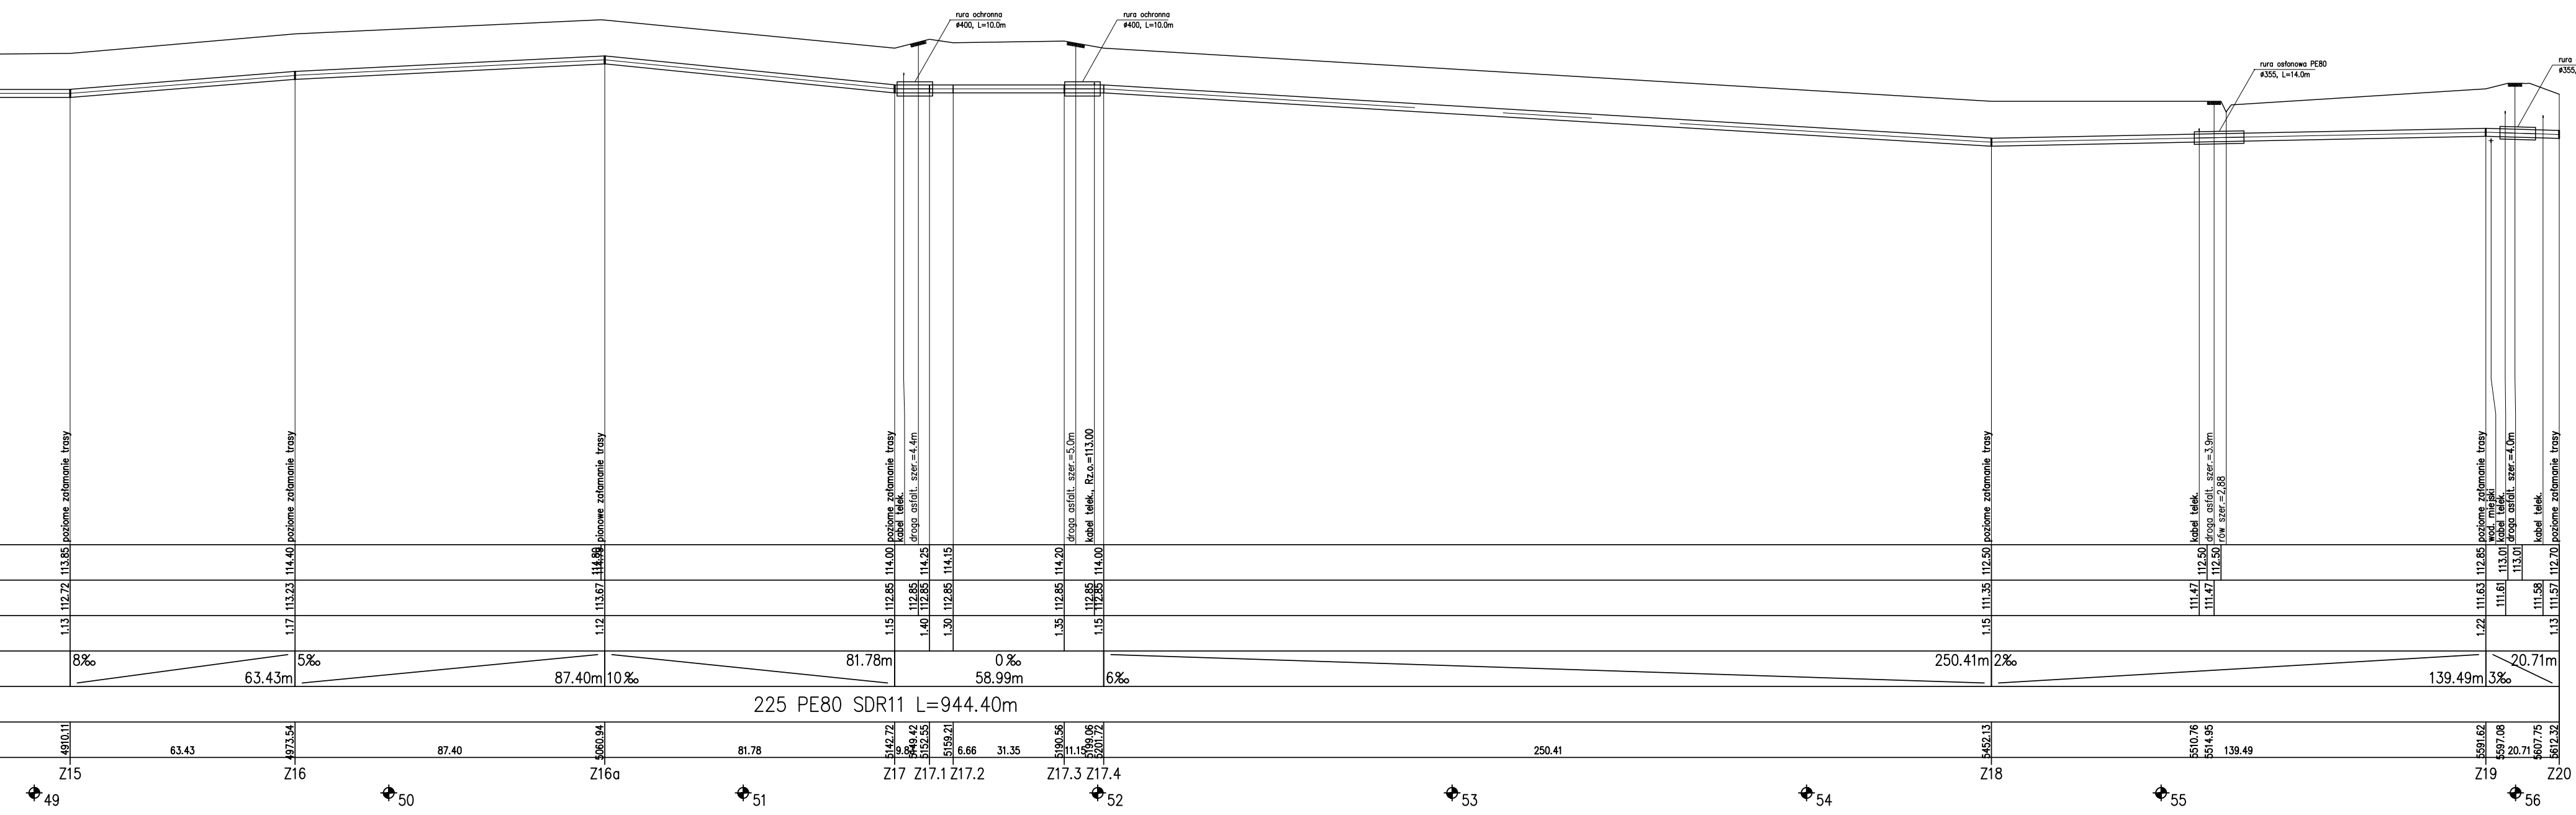
rura ochronna
ø400, L=10.0m
rura ochronna
ø400, L=10.0m
rura osłonowa PE80
ø355, L=14.0m
rura osłonowa PE80
ø355, L=10.0m
poziome załamanie trasy
113.85
112.72
1.13
8‰
63.43m
4910.11
63.43
Z15
49
poziome załamanie trasy
114.40
113.23
1.17
5‰
87.40m
4973.54
87.40
Z16
50
pionowe załamanie trasy
114.80
113.67
1.12
10‰
81.78m
5060.94
81.78
Z16a
51
poziome załamanie trasy
kabel telek.
droga asfalt. szer.=4.4m
114.00
112.85
1.15
112.85
114.25
112.85
1.40
114.15
112.85
1.30
0‰
58.99m
5142.72
5149.42
5152.55
5159.21
6.66
31.35
Z17
Z17.1
Z17.2
droga asfalt. szer.=5.0m
kabel telek., Rz.o.=113.00
114.20
112.85
1.35
112.85
114.00
112.85
1.15
6‰
5190.56
11.15
5199.06
5201.72
Z17.3
Z17.4
52
225 PE80 SDR11 L=944.40m
250.41
53
54
poziome załamanie trasy
112.50
111.35
1.15
250.41m
2‰
5452.13
Z18
kabel telek.
droga asfalt. szer.=3.9m
rów szer.=2,88
112.50
111.47
112.50
111.47
5510.76
5514.95
139.49
55
poziome załamanie trasy
wod. miejski
kabel telek.
droga asfalt. szer.=4.0m
kabel telek.
poziome załamanie trasy
112.85
111.63
1.22
111.61
113.01
113.01
111.58
112.70
111.57
1.13
139.49m
3‰
20.71m
5591.62
5597.08
20.71
5607.75
5612.32
Z19
Z20
56

INWESTOR:	**Gmina Daszyna, 99-107 Daszyna, Daszyna 34 A**				
NAZWA INWESTYCJI:	**Budowa lokalnej infrastruktury dystrybucji gazu ziemnego**				SKALA: 1:1000
NAZWA ZADANIA:	Budowa sieci gazociągu średniego ciśnienia w gminach Witonia oraz Daszyn				NR RYSUNKU: **18**
TREŚĆ RYSUNKU:	PROFIL GAZOCIĄGU Z10 - Z20				
FUNKCJA:	IMIĘ I NAZWISKO:	SPECJALNOŚĆ:	NR UPRAWNIEŃ:	DATA:	PODPIS:
PROJEKTOWAŁ:	R. Łuczak	INSTALACYJNA W ZAKRESIE SIECI, INST. I URZĄDZ. CIEPLNYCH, WENTYL., GAZ., WODOCIĄG. I KANAL.	LOD/0603 /POWS/06	11.2012	
SPRAWDZIŁ:	P. Bobrowski	INSTALACYJNA W ZAKRESIE SIECI, INST. I URZĄDZ. CIEPLNYCH, WENTYL., GAZ., WODOCIĄG. I KANAL.	MAZ/0201 /POOS/07	11.2012	
OPRACOWAŁ:	M. Kacperski	--------	-------	11.2012	
OPRACOWAŁ:	A. Goleniewski	--------	-------	11.2012	