

C22-450-900
V-exact II Ø15
Regutec Ø15
n 6,0

C33-600-1200
V-exact II Ø15
Regutec Ø15
n 8,0

OZNACZENIA:

Ø16x2

- przewody instalacji c.o. / średnica

1

- piony instalacji c.o.

C22-450-500

- lokalizacja grzejnika c.o. / typ grzejnika

V-exact II Ø15


- typ zaworu termostaticznego średnica (zawór prosty)

Regutec Ø15

- typ zaworu odcinającego powrotnego / średnica (zawór prosty)

n4,0

- nastawa na projektowanym zaworze termostaticznym




- moduł pomiarowo - regulacyjny instalacji centralnego ogrzewania

1 - zawór regulacyjny - balansujący typ STAD Dn 15 mm

2 - zawór kulowy odcinający typ Genebre Dn 15 mm, PN1,0MPa, t100°C

3 - licznik ciepła ultradźwiękowy Qn=0,6 m³/h Dn 15 mm z parą czujników temperatur P500, kieszeniami nierdzewnymi Dn 15 mm z modułem komunikacyjnym RS 232, (odczyt poprzez zewnętrzne gniazdo odczytu wyniesione do pomieszczenia węzła cieplnego zlokalizowanego w kontenerze)



- moduł pomiarowo - regulacyjny na obiegu cw i cyrkulacji

4 - zawór termostaticzny na cyrkulacji typ TA-Therm Dn 15 mm, PN1,0MPa, t90°C

5 - zawór kulowy odcinający typ Genebre Dn 15 mm, PN1,0MPa, t100°C

6 - wodomierz wody ciepłej Qn=0,6 m³/h Dn 15 mm z nadajnikiem impulsów, (odczyt poprzez zewnętrzne gniazdo odczytu wyniesione do pomieszczenia węzła cieplnego zlokalizowanego w kontenerze)

PUH PROTART RADOSŁAW WEJDNER
90-350 Łódź ul. Tymienieckiego 25c/171

Inwentaryzacja budynku mieszkalnego w Nowej Żelaznej,
Gmina Daszyna, nr. ewid. dz. 143

Inwestor: Gmina Daszyna

data : lipiec 2015

Rysunek: Rzut parteru

nr. rysunku: 1

skala: 1:100

projektant

PUH PROTART RADOSŁAW WEJDNER
90-350 Łódź, ul. Tymienieckiego 25c/171

Inatacja wewnętrzna c.o. + c.w.u. z instalacją kolektorów słonecznych
oraz kotłownią na biomasę.

Rysunek: Rzut parteru

Adres inwestycji: Nowa Żelazna 34, dz. nr. ewid. 143.

Inwestor: Gmina Daszyna, Daszyna 34A, 99-107 Daszyna

Projektant: mgr inż. Mariusz Reszka, upr. bud. LOD/0777/PWOS/07


Rys. nr 2

Skala 1 : 100


Data:

październik 2015

mgr inż. Mariusz Reszka
Uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania
robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń
ciepłych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych
i kanalizacyjnych.
nr ewid. LOD/0777/PWOS/07

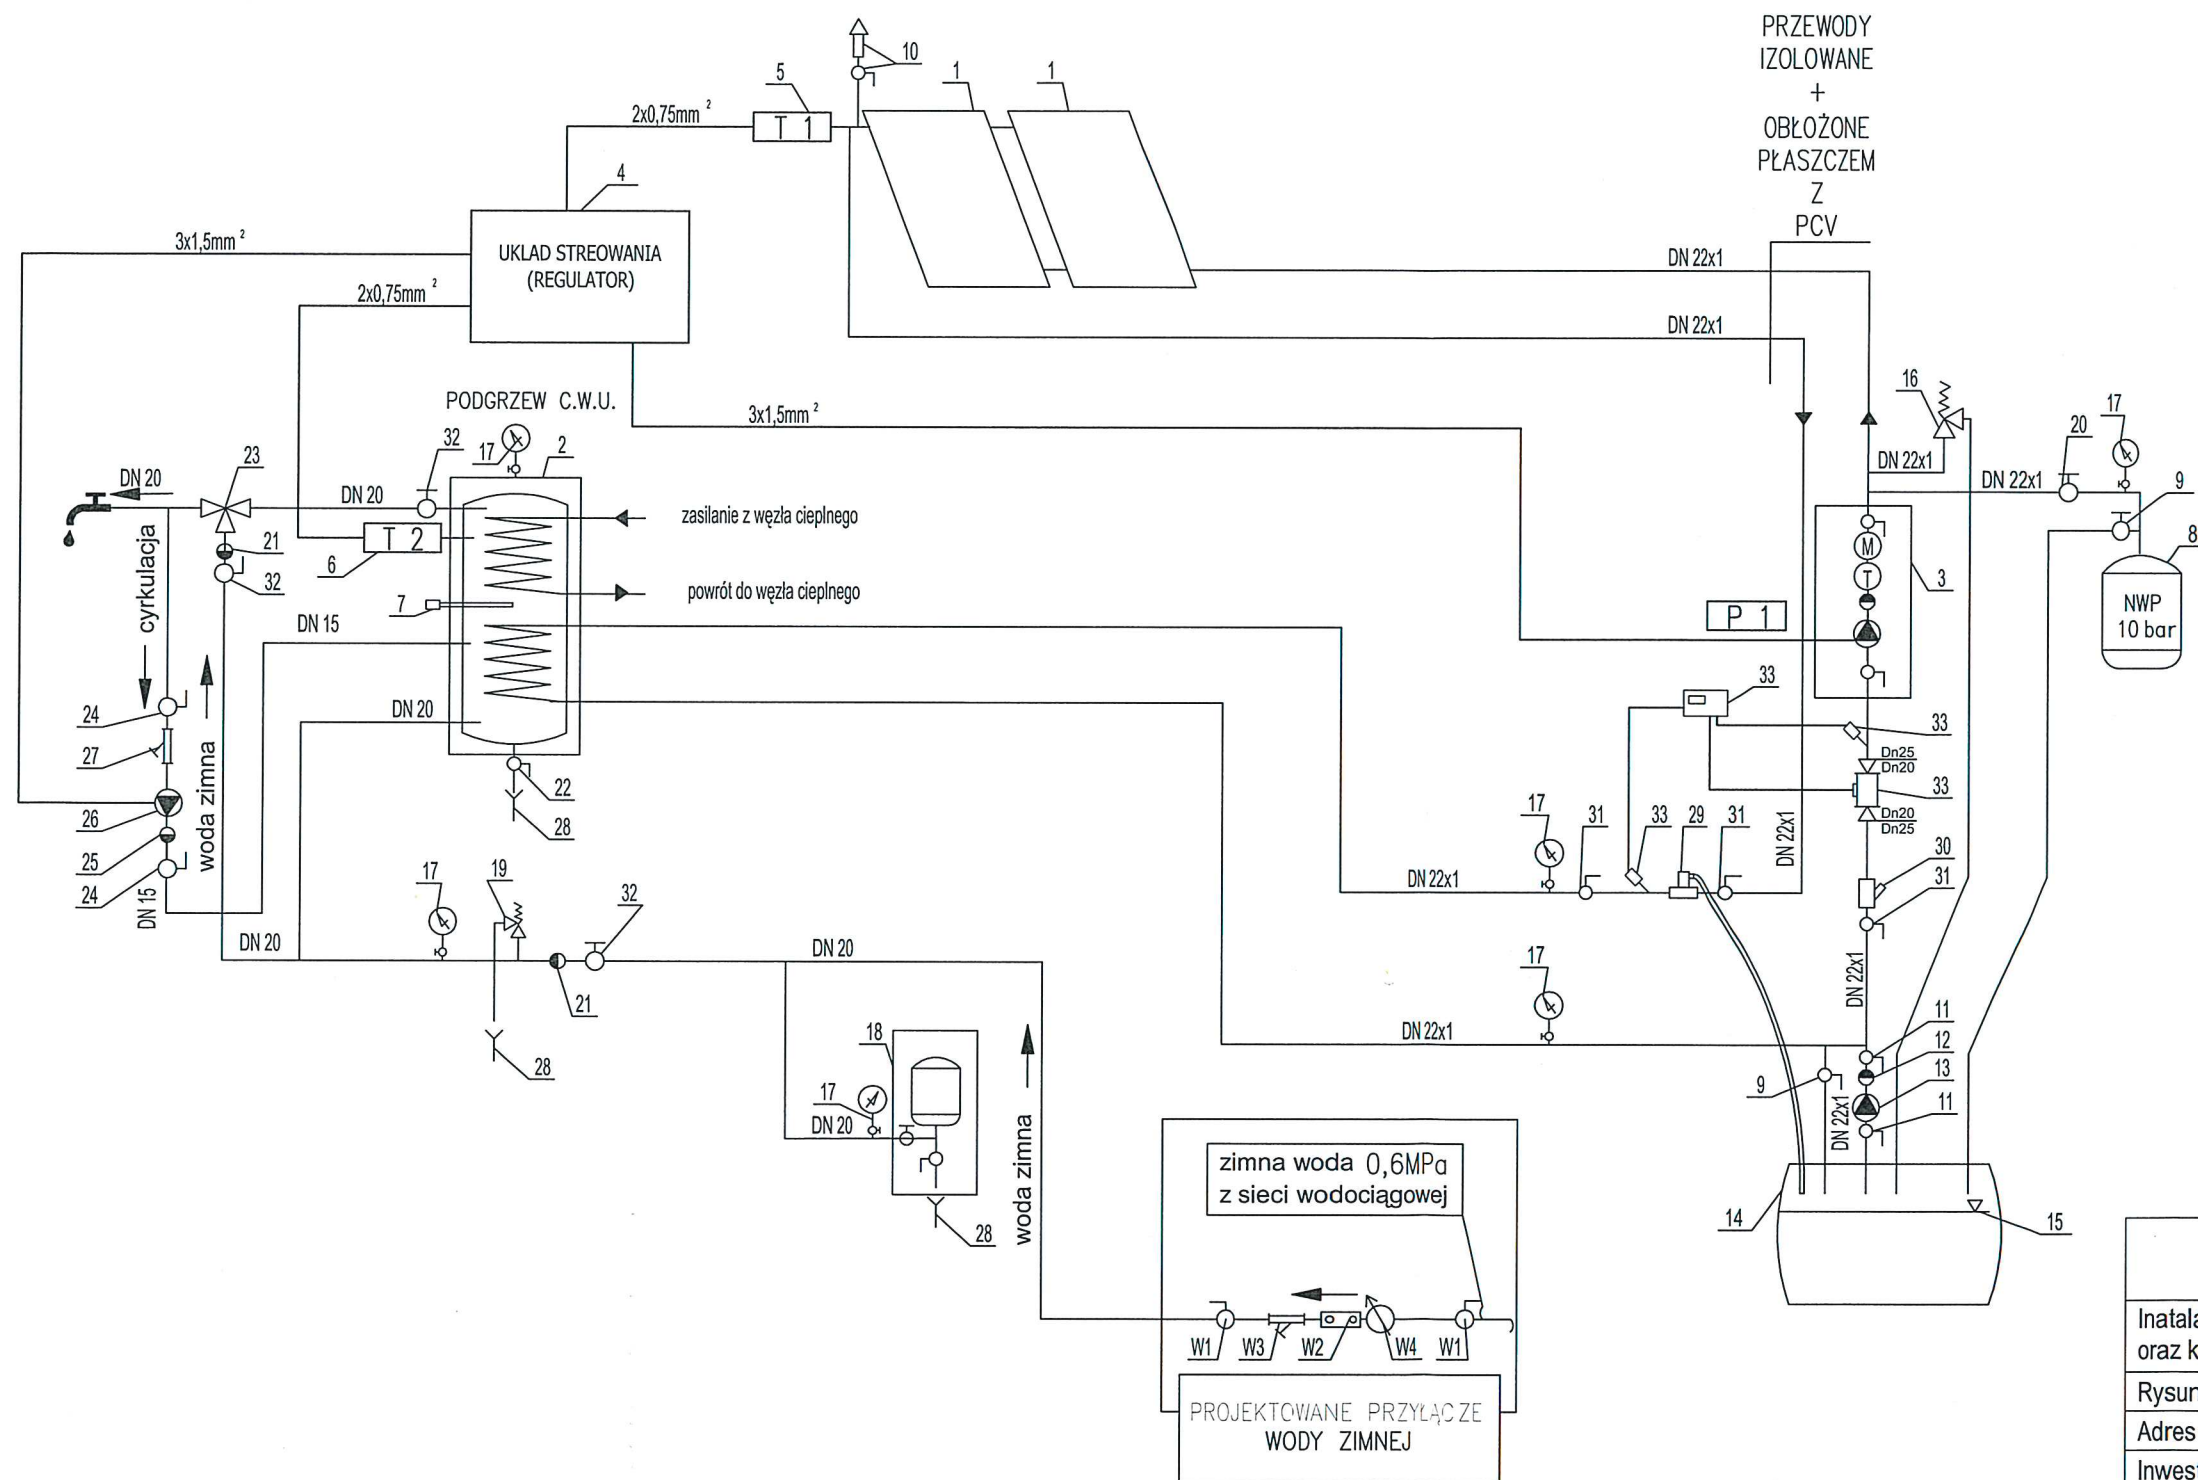

PUH PROTART RADOSŁAW WEJDNER 90-350 Łódź, ul. Tymienieckiego 25c/171	
Instalacja wewnętrzna c.o. + c.w.u. z instalacją kolektorów słonecznych oraz kotłownią na biomasę.	
Rysunek:	Schemat węzła solarnego
Adres inwestycji:	Nowa Żelazna 34, dz. nr. ewid. 143.
Inwestor:	Gmina Daszyna, Daszyna 34A, 99-107 Daszyna
Projektant:	mgr inż. Mariusz Reszka, upr. bud. LOD/0777/PWOS/07
Rys. nr 3	<p><i>mgr inż. Mariusz Reszka</i></p> <p>Uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych.</p> <p>nr ewid. LOD/0777/PWOS/07</p>
Skala	
Data:	
październik 2015	

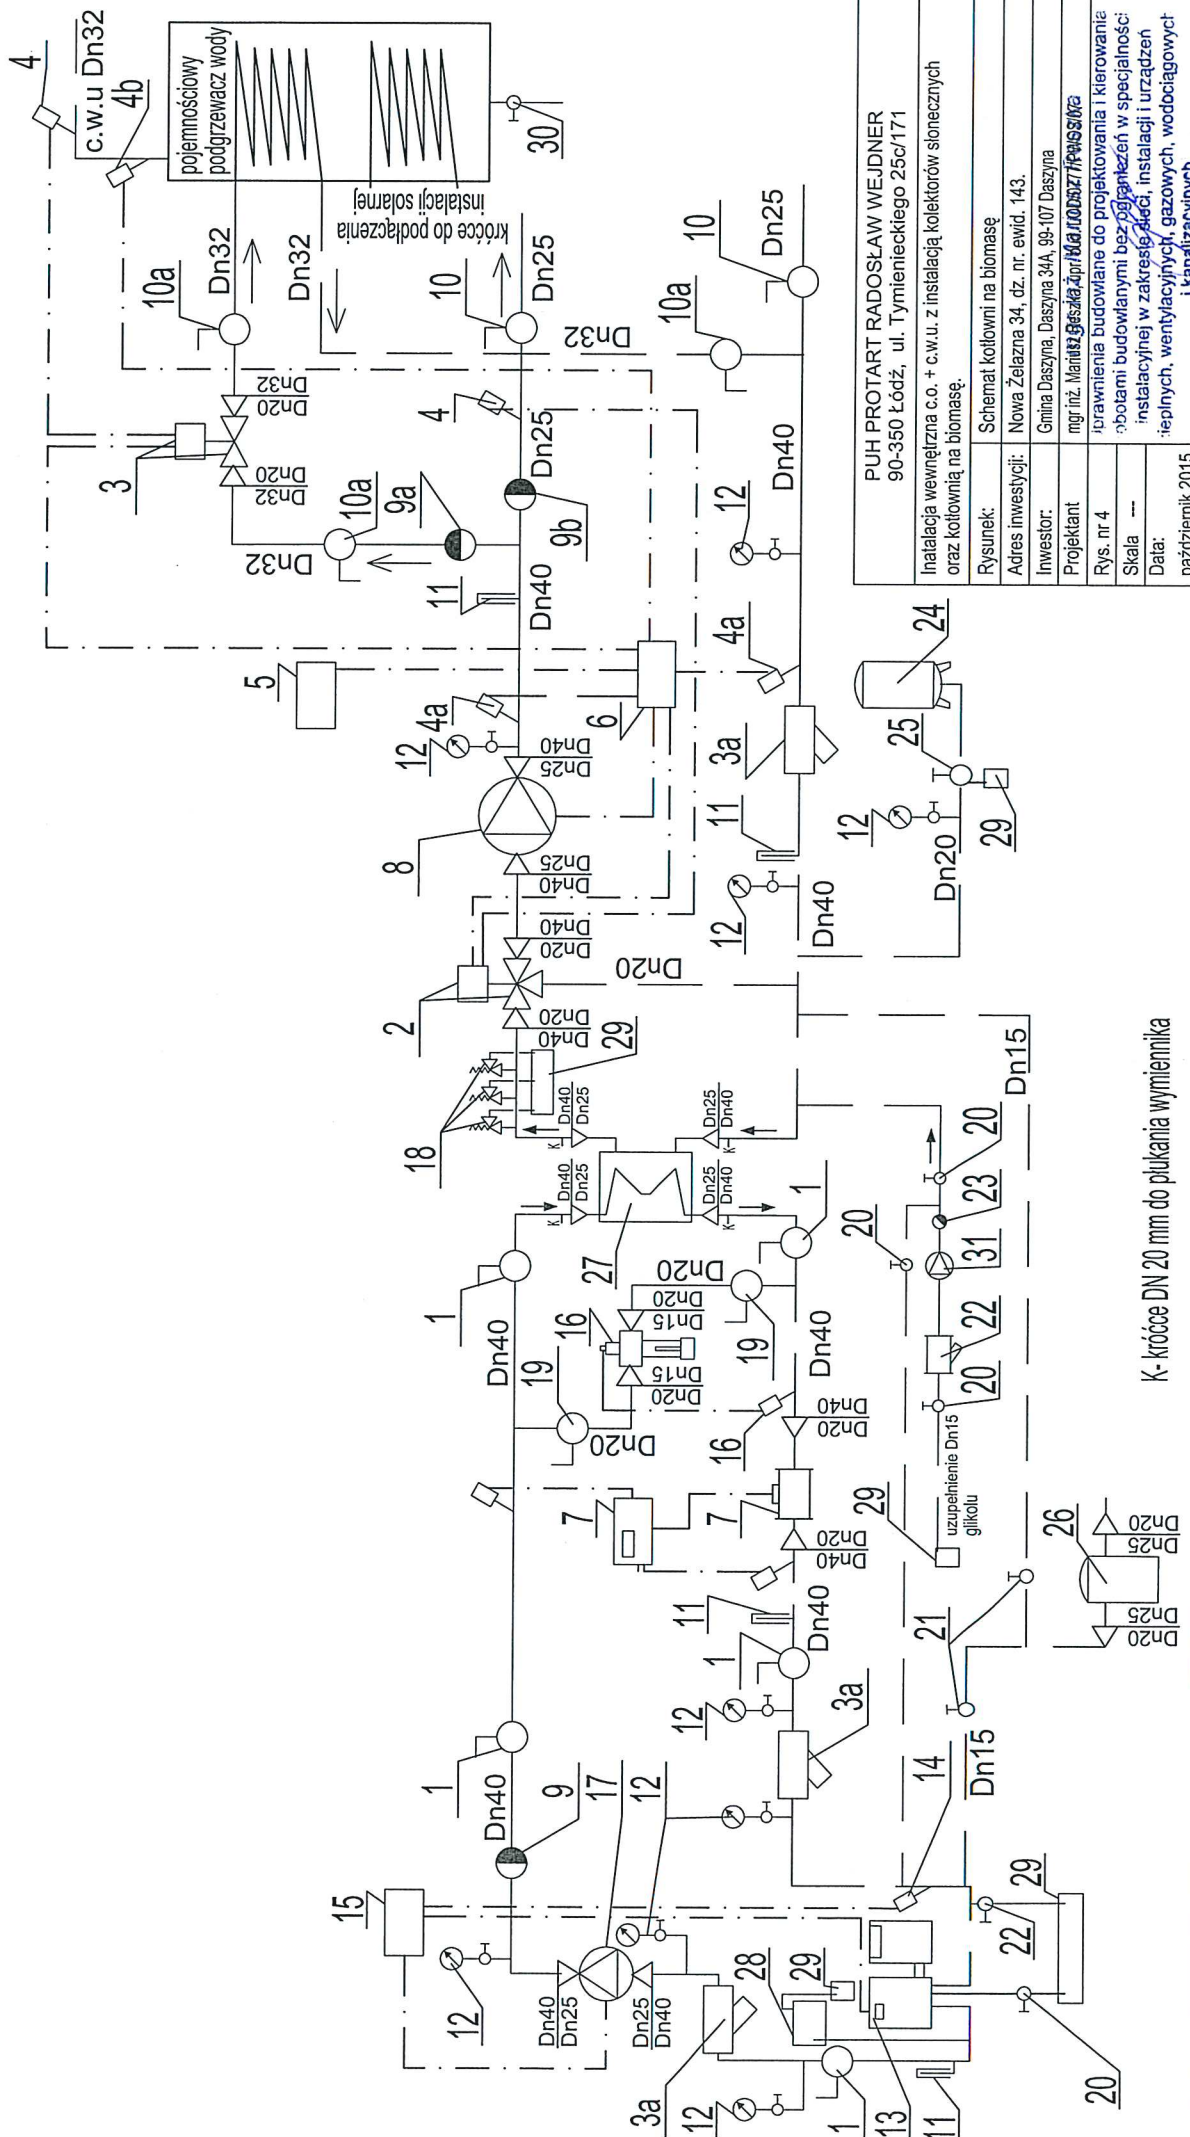

PUH PROTART RADOSŁAW WEJDNER
90-350 Łódź, ul. Tymienieckiego 25c/171

Instalacja wewnętrzna c.o. + c.w.u. z instalacją kolektorów słonecznych
oraz kotłownią na biomasę.

Rysunek:	Schemat kotłowni na biomasę
Adres inwestycji:	Nowa Żelazna 34, dz. nr. ewid. 143.
Inwestor:	Gmina Daszyna, Daszyna 34A, 99-107 Daszyna
Projektant:	mgr inż. Mariusz Gęśka <i>april 10 2015 11:51:12</i>
Rys. nr	4
Skala	---
Data:	październik 2015

Pracownia budowlana do projektowania i kierowania
robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności:
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń
ciepłych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych
i kanalizacyjnych.